


ABNT NBR 6118:2014 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO

7. NAS PEÇAS EM CONTATO COM O SOLO, UTILIZAR 5 cm DE CONCRETO MAGRO.

 BLOCO T 44x14x19 cm

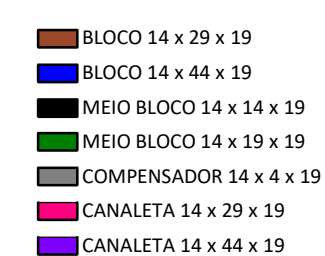

|                     |      |
|---------------------|------|
| BLOCO 14x29x19      | 4809 |
| BLOCO 14x44x19      | 183  |
| CANALETA 14x29x19   | 746  |
| CANALETA 14x44x19   | 29   |
| COMPENSADOR 14x4x19 | 302  |
| MEIO BLOCO 14x14x19 | 326  |
| MEIO BLOCO 14x19x19 | 637  |

|          |          |    |
|----------|----------|----|
| 10 CA-50 | 368,36 m | 31 |
|----------|----------|----|

| Volume de Graute - Térreo |                |
|---------------------------|----------------|
| Tipo                      | Volume         |
| <b>Graute</b>             | <b>4,73 m³</b> |

## QUANTITATIVOS



**Acesse o site  
pela sua  
câmera**

- Modelos 3D
- Arquivos de obra
- Todos os Documentos

ANDRÉ RODRIGUES  
Engenheiro Estrutural

9 9644 2240   
rodrigueseng   
rigues.eng.br   
rigues.eng.br 

Cliente: **WLA Engenharia**

Obra: **Edifícios em Alvenaria Estrutural**

Título: *EDIFÍCIO TÍPICO*

**PLANTAS:**

- 1ª Fiada do Térreo
- 2ª Fiada do Térreo
- Perspectivas

Revisão nº:  
**01**

Data: 11 / 01 / 2023

Escala:  
**Indicada**